01.14

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1–1
1:25

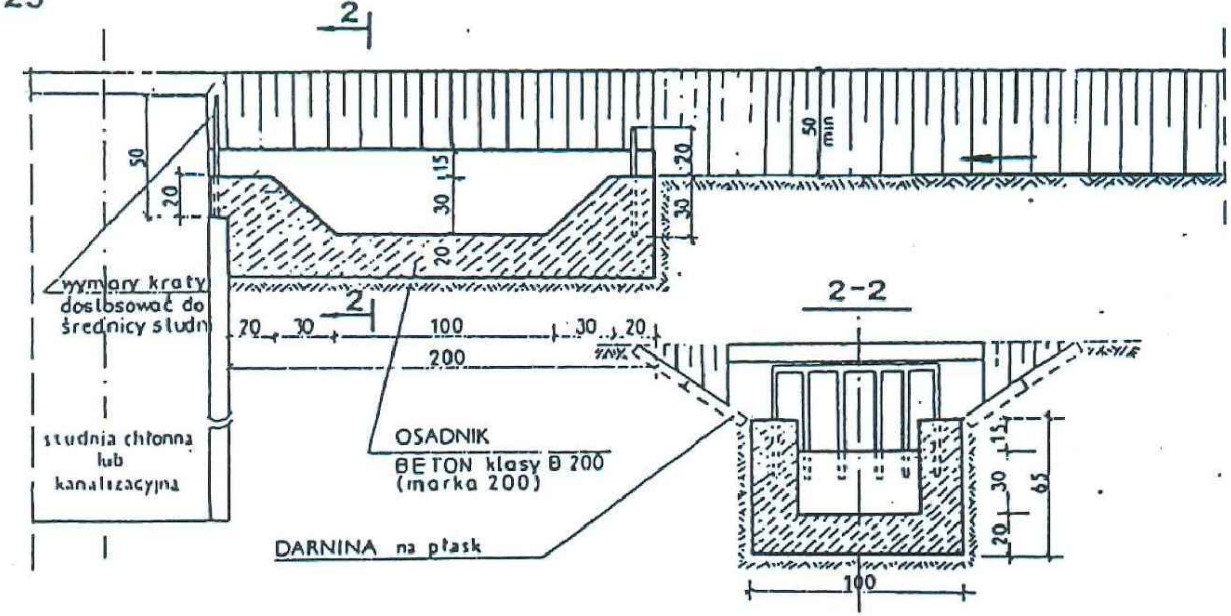

KRATA ZABEZPIECZAJĄCA
WLOT DO OSADNIKA

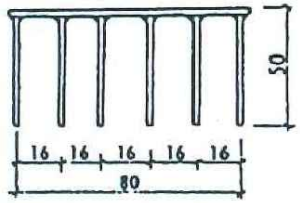

WIDOK Z GÓRY
1:25

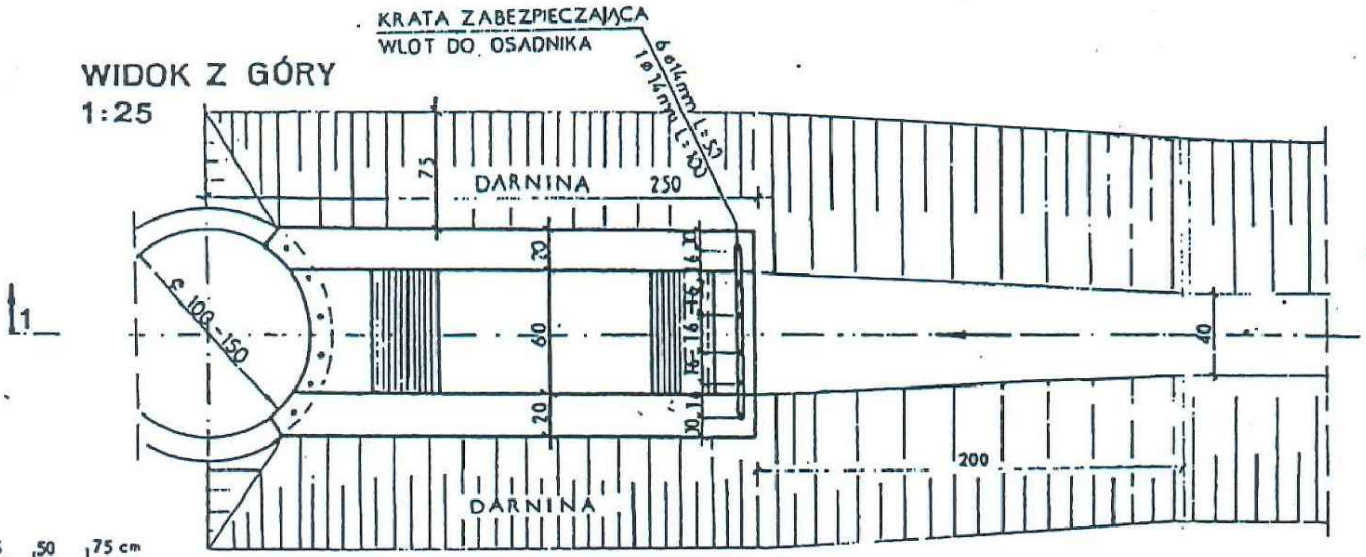

MATERIAŁY na wykonanie 1 osadnika

1.	Beton klasy B 200	- 10 m^3
2.	Stal ø 14 mm	- 10,5 kg
3.	Darnina	- 3,8 m^2

Transprojekt

ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

OSADNIK PRZY WLOCIE DO STUDNI CHŁONNEJ LUB KANALIZACYJNEJ

Rys. nr 9